


PROLONGADOR TOMA-CORRIENTE
(CLAVIJA)
DIN 49.462 (Publicacion C.E.E. 17)

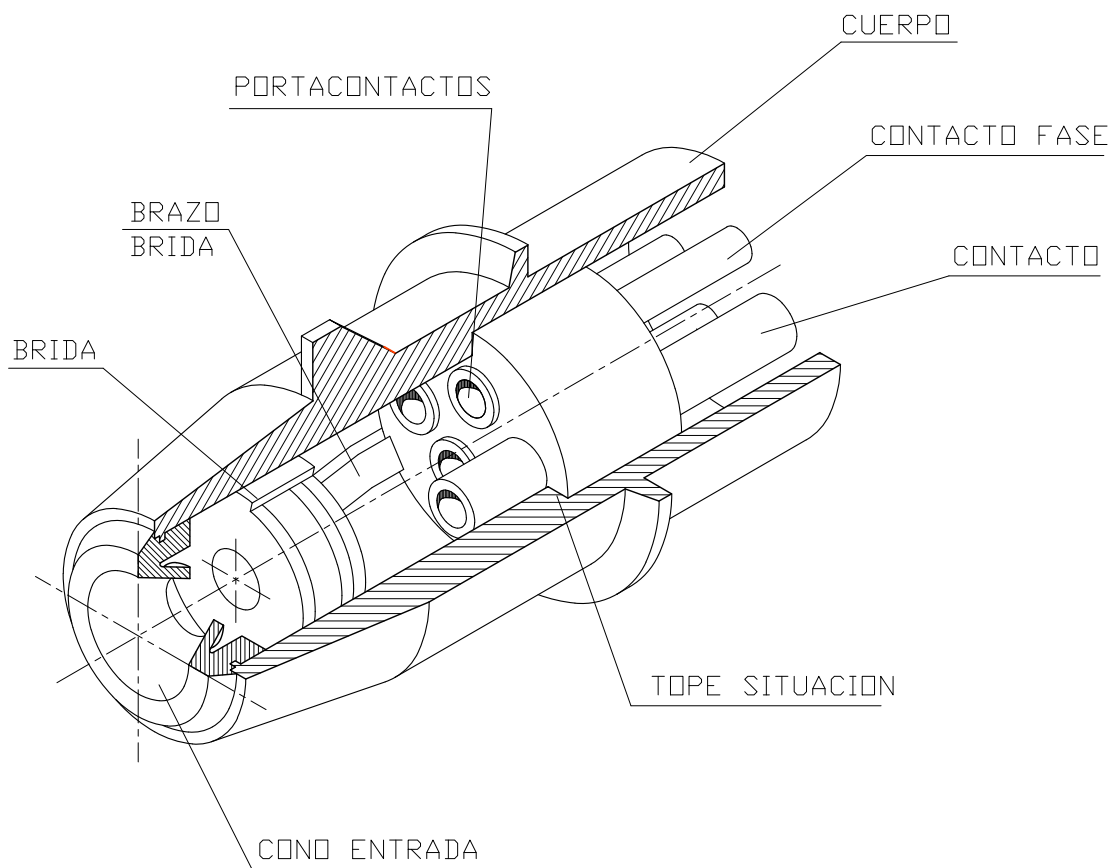

 AGÈNCIA BALEAR AIGUA I QUALITAT AMBIENTAL	EMPRESA CONSULTORA: ambling™	TÍTULO: "AMPLIACIÓN Y MEJORA DEL TRATAMIENTO DE LA EDAR DE FORMENTERA"		
INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO: INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS, COLEG. Nº19952 	ESCALA: S/E	DESIGNACIÓN: SEGURIDAD Y SALUD CLAVIJA TRIFASICA TOMA CORRIENTE	CLAVE: SE/2020/20	PLANO N° 18